Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG
Sweden

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1681

Date	Edition	Designation	Page
1994-10-01	1	TKR	1 (1)

Rörstuts i mantel vid cistern av kolstål

Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 5 enligt AFS 1990:15.


1 Beteckning

Rörstuts SSG 1681 - DN - L

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1681 - 50 - 180

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs rörstuts ≤ DN 350 enligt SSG 1683. Rör-stutsen "skjuts" därvid innanför cisternvägg min 15 mm.

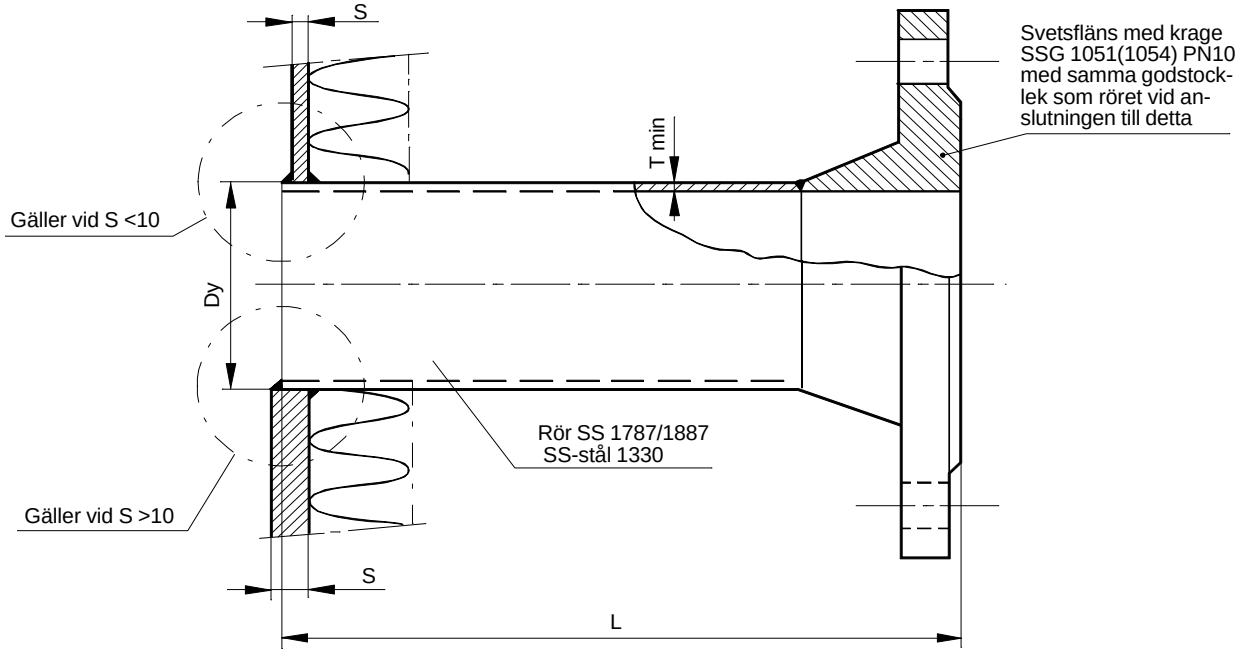

Rör	DN	D_y	T_{min}	L	
				Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
SS 1787	50	60,3	6,3	180	280
	80	88,9	7,1	180	280
	100	114,3	8	180	280
	(125)	139,7	8,8	180	280
	150	168,3	10	260	360
SS 1887	200	219,1	12,5	260	360
	250	273	12,5	260	360
	300	323,9	12,5	300	400
	350	355,6	12,5	300	400
	400	406,4	12,5	300	400
	500	508	12,5	400	500
	600	610	12,5	400	500
	(700)	711	12,5	400	500
	800	813	12,5	400	500

Postal address
Box 140, S-851 03 Sundsvall

Phone
060-12 38 50

Telefax
060-15 07 10

Number of app.

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission