



Rörstuts i mantel vid cistern av kolstål

Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 5 enligt AFS 1990:15.


1 Beteckning

Rörstuts SSG 1681 - DN - L

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1681 - 50 - 180

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs rörstuts \leq DN 350 enligt SSG 1683. Rörstutsen "skjuts" därvid innanför cisternvägg min 15 mm.

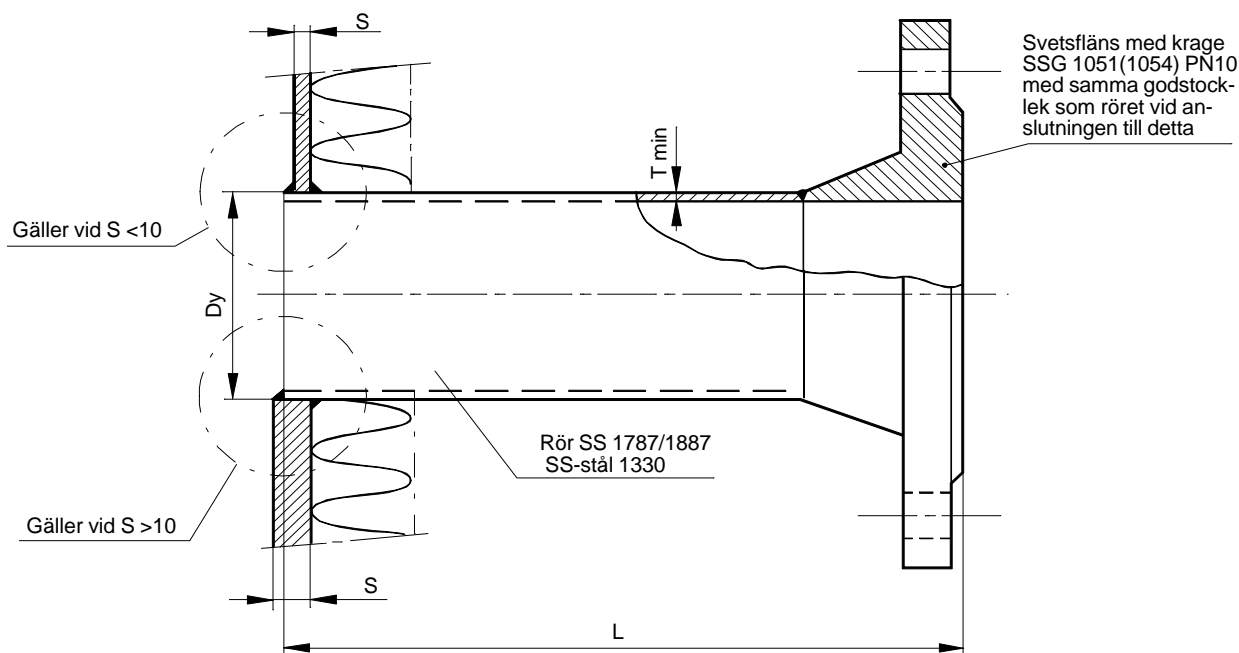

Rör	DN	D _y	T _{min}	L	
				Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
SS 1787	50	60,3	6,3	180	280
	80	88,9	7,1	180	280
	100	114,3	8	180	280
	(125)	139,7	8,8	180	280
	150	168,3	10	260	360
SS 1887	200	219,1	12,5	260	360
	250	273	12,5	260	360
	300	323,9	12,5	300	400
	350	355,6	12,5	300	400
	400	406,4	12,5	300	400
	500	508	12,5	400	500
	600	610	12,5	400	500
	(700)	711	12,5	400	500
800	813	12,5	400	500	