



Rörstuts i mantel och tak vid cistern av kolstål

Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid mantlar på cisterner i objektgrupp 6 enligt AFS 1990:15 samt generellt vid tak i cisterner av kolstål.


1 Beteckning

Rörstuts SSG 1682 - DN - L

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1682 - 50 - 180

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs rörstuts $\leq$ DN 350 enligt SSG 1684. Rörstutsen "skjuts" därvid innanför cisternvägg min 15 mm.

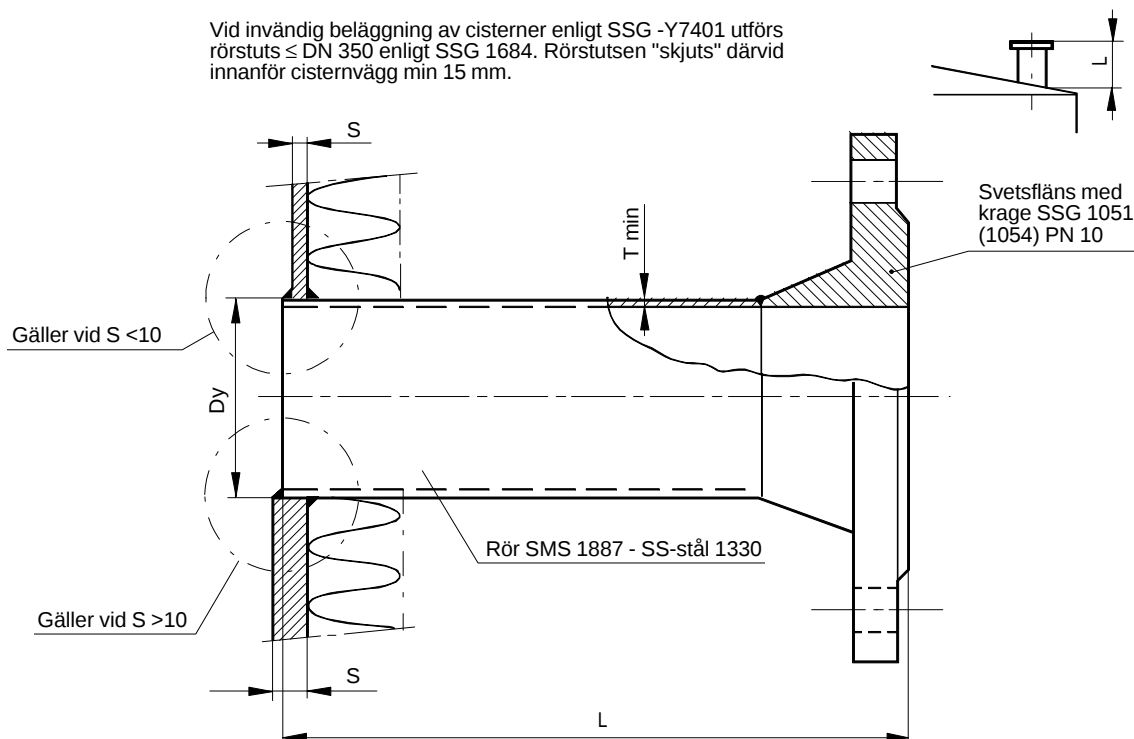

DN	Dy	T _{min}	L	
			Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
50	60,3	2,9	180	280
80	88,9	3,2	180	280
100	114,3	3,6	180	280
(125)	139,7	4	180	280
150	168,3	4,5	260	360
200	219,1	5,6	260	360
250	273	6,3	260	360
300	323,9	7,1	300	400
350	355,6	8	300	400
400	406,4	8,8	300	400
500	508	8,8	400	500
600	610	8,8	400	500
(700)	711	8,8	400	500
800	813	8,8	400	500