Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co
Sweden

SSG 1682

Date	Edition	Designation	Page
1994-10-01	1	TKR	1 (1)

Rörstuts i mantel och tak vid cistern av kolstål

Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid mantlar på cisterner i objektgrupp 6 enligt AFS 1990:15 samt generellt vid tak i cisterner av kolstål.


1 Beteckning

Rörstuts SSG 1682 - DN - L

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1682 - 50 - 180

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs rörstuts ≤ DN 350 enligt SSG 1684. Rörstutsen "skjuts" därvid innanför cisternvägg min 15 mm.

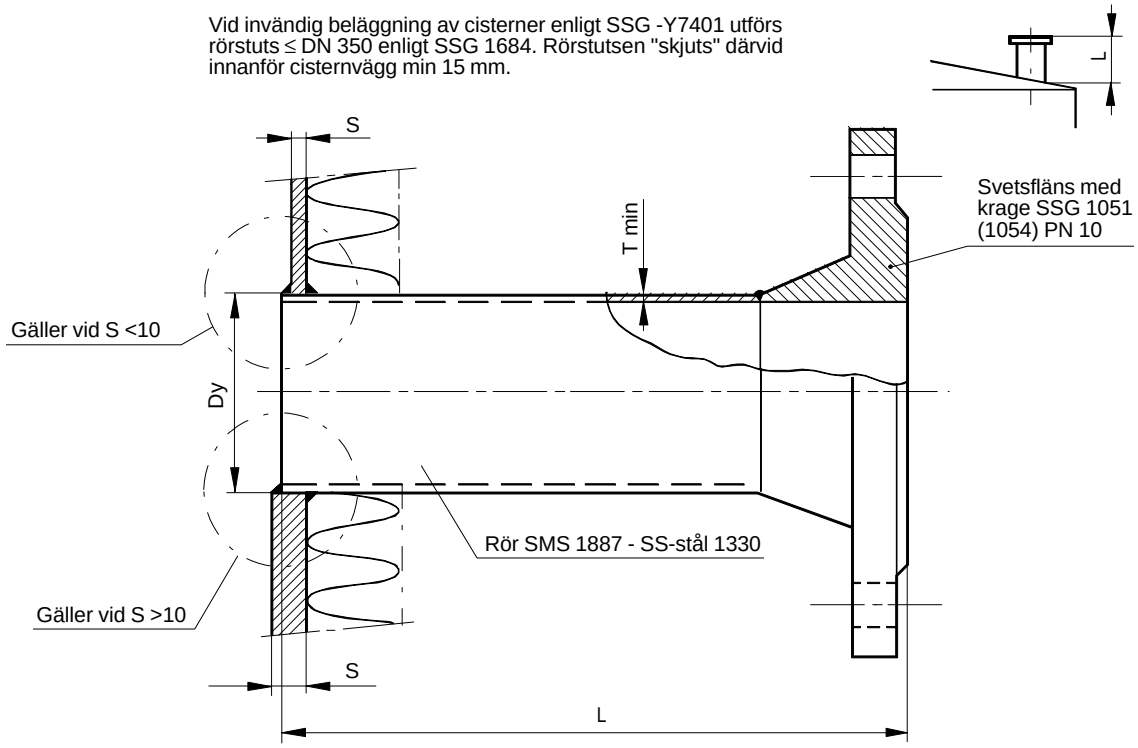

DN	Dy	T_{min}	L	
			Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
50	60,3	2,9	180	280
80	88,9	3,2	180	280
100	114,3	3,6	180	280
(125)	139,7	4	180	280
150	168,3	4,5	260	360
200	219,1	5,6	260	360
250	273	6,3	260	360
300	323,9	7,1	300	400
350	355,6	8	300	400
400	406,4	8,8	300	400
500	508	8,8	400	500
600	610	8,8	400	500
(700)	711	8,8	400	500
800	813	8,8	400	500

Postal address
Box 140, S-851 03 Sundsvall
Phone
060-12 38 50
Telefax
060-15 07 10
Number of app.

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission