



Rörstuts i mantel vid cistern av rostfritt stål eller i "linat" utförande

Orientering


Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 5 enligt AFS 1990:15

1 Beteckning

Rörstuts SSG 1683 - DN - L - Material

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1683 - 50 - 180 - SS-stål 2343

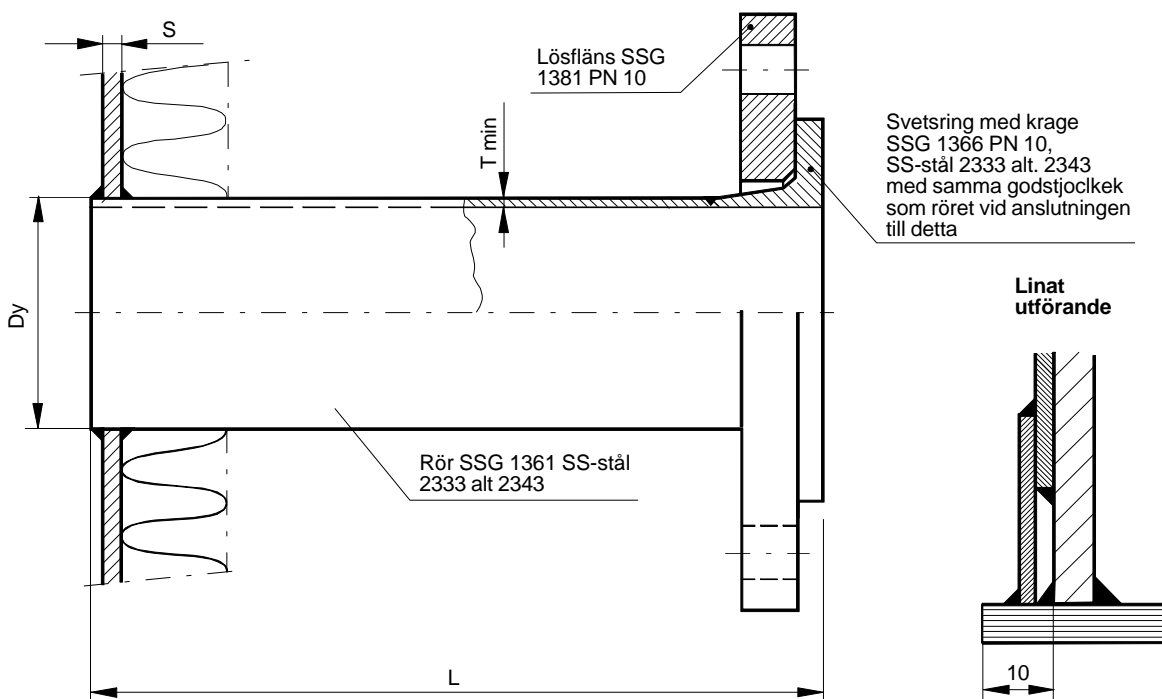

DN	Dy	T _{min} ¹⁾	L	
			Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
40	48	4	180	280
50	58	4	180	280
80	88	4	180	280
100	108	4	180	280
(125)	130	5	180	280
150	160	5	260	360
200	214	7	260	360
250	266	8	260	360
300	318	9	300	400
350	370	10	300	400
400	422	11	300	400
500	524	12	400	500
600	624	12	400	500
(700)	724	12	400	500
800	824	12	400	500
900	924	12	400	500

¹⁾ Godstjocklekarna avviker från SSG 1361.
T får ej understiga tjockleken på mantel eller bottenplåt