



Rörstuts i mantel och tak vid cistern av rostfritt stål eller i "linat" utförande

Orientering


Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid mantlar på cisterner i objektgrupp 6 enligt AFS 1990:15 samt generellt vid tak i cisterner av rostfritt stål eller i "linat" utförande.

1 Beteckning

Rörstuts SSG 1684 - DN - L - Material

1.1 Exempel

Rörstuts SSG 1684 - 50 - 180 - SS-stål 2343

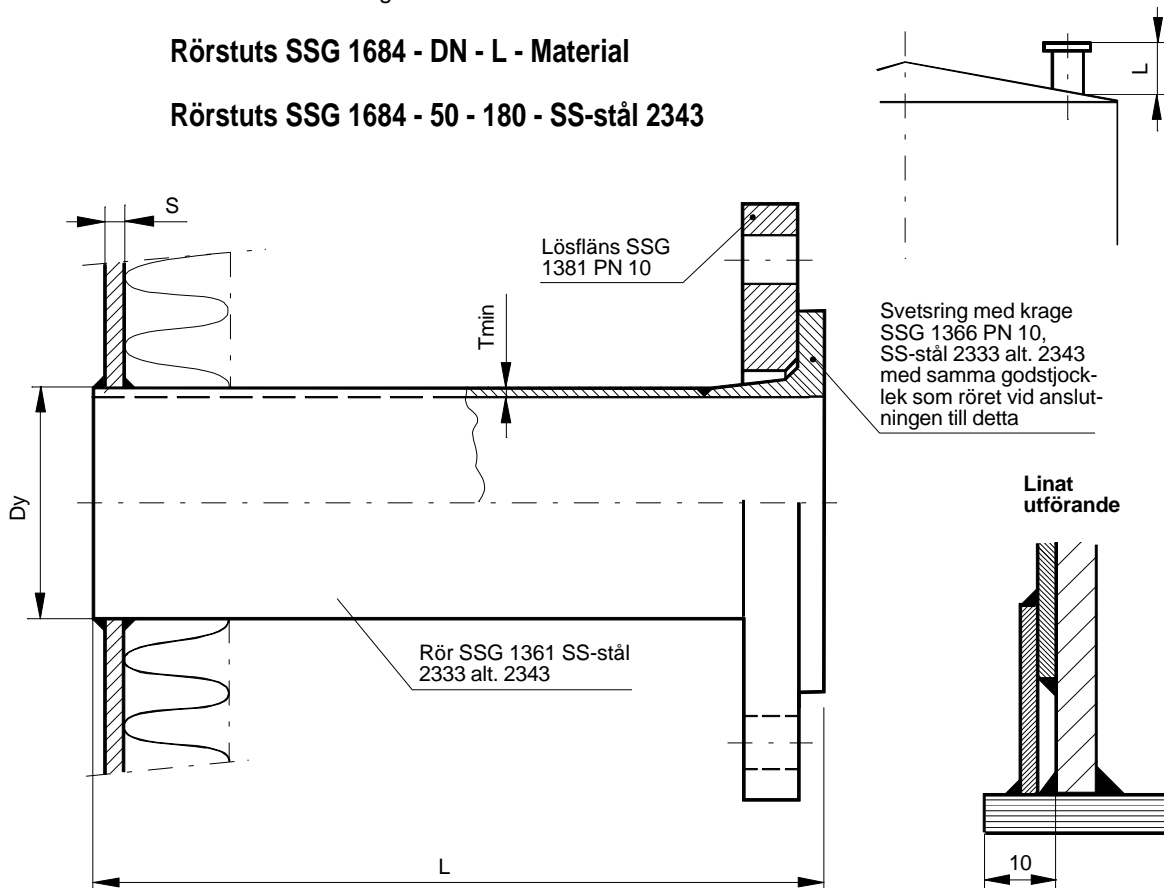

DN	Dy	T _{min} ¹⁾	L	
			Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
50	54	2	180	280
80	84	2	180	280
100	104	2	180	280
(125)	129	2	180	280
150	154	2	260	360
200	205	2,5	260	360
250	256	3	260	360
300	305	3	300	400
350	356	3	300	400
400	407	3,5	300	400
500	508	4	400	500
600	608	4	400	500
(700)	710	5	400	500
800	810	5	400	500

¹⁾ T får ej understiga tjockleken på mantel eller bottenplåt