



## Bottentömning vid cistern av kolstål

### Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 6 enligt AFS 1990:15.


### 1 Beteckning

**Bottentömning SSG 1688 - DN - L**

### 1.1 Exempel

**Bottentömning SSG 1688 - 100 - 375**

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs bottentömning enligt SSG 1690 alt. SSG 1691

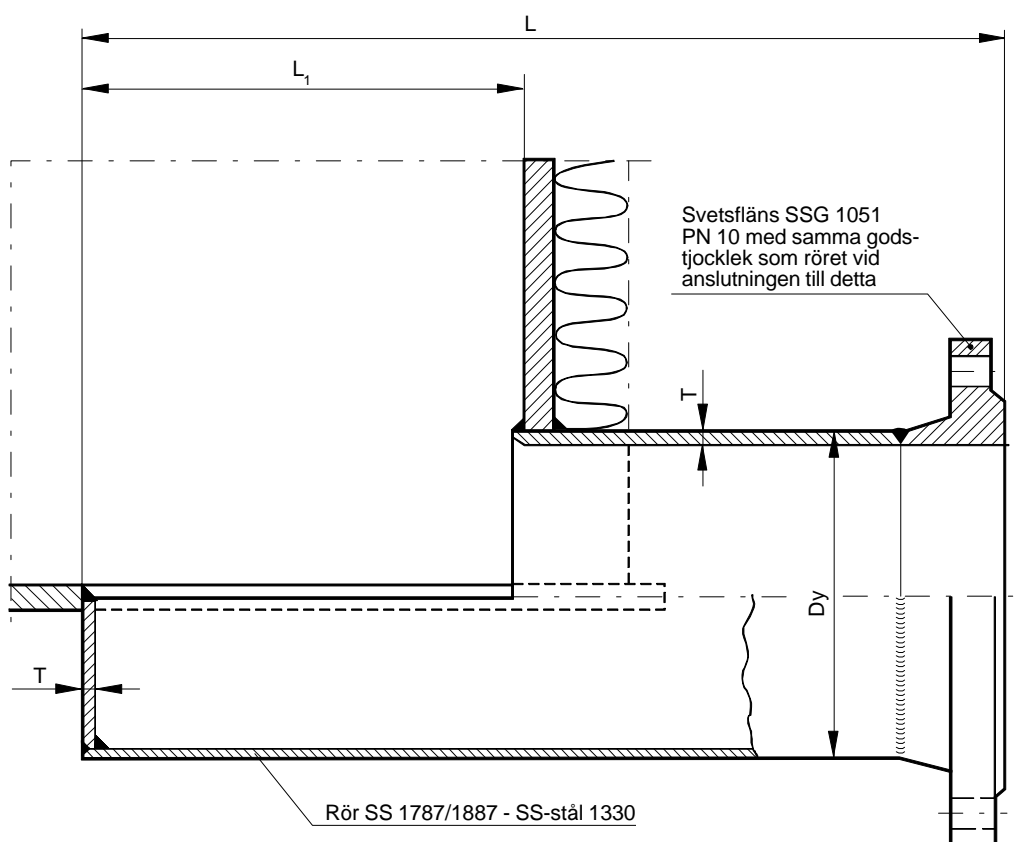

Rör	DN	Dy	T <sup>1)</sup>	L <sub>1</sub>	L	
					Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
SS 1787	100	114,3	8	200	375	475
	(125)	139,9	8,8	225	400	500
	150	168,3	10	250	505	605
SS 1887	200	219,1	12,5	300	555	655
	250	273	12,5	350	605	705
	300	323,9	12,5	400	695	795

<sup>1)</sup> T får ej understiga tjockleken på mantel eller bottenplåt