Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG
Sweden

SKOGSINDUSTRIERNAS TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1688

Date	Edition	Designation	Page
1994-10-01	1	TKR	1 (1)

Bottentömning vid cistern av kolstål

Orientering

Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 6 enligt AFS 1990:15.


1 Beteckning

Bottentömning SSG 1688 - DN - L

1.1 Exempel

Bottentömning SSG 1688 - 100 - 375

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs bottentömning enligt SSG 1690 alt. SSG 1691

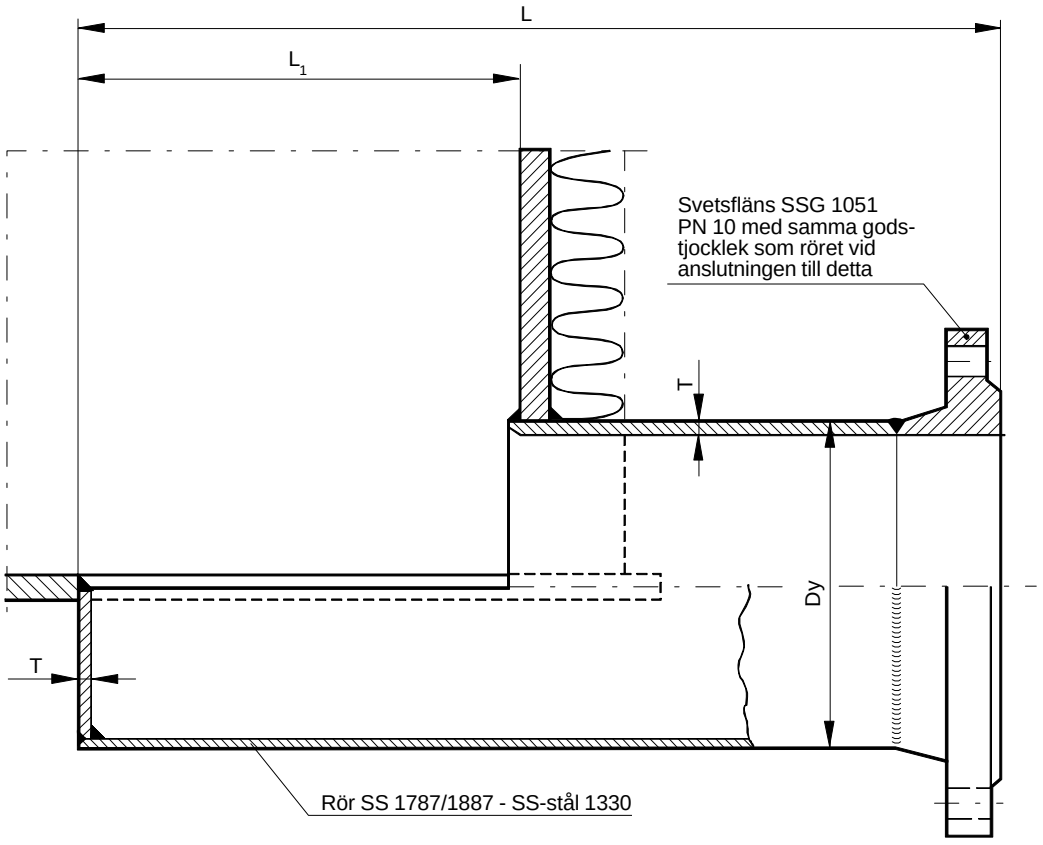

Rör	DN	Dy	T[1)]	L_1	L	
					Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
SS 1787	100	114,3	8	200	375	475
	(125)	139,9	8,8	225	400	500
	150	168,3	10	250	505	605
SS 1887	200	219,1	12,5	300	555	655
	250	273	12,5	350	605	705
	300	323,9	12,5	400	695	795

1) *T får ej understiga tjockleken på mantel eller bottenplåt*

Postal address	Phone	Telefax	Number of app.
Box 140, S-851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission