Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG
Sweden

SKOGSINDUSTRIERNAS TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1690

Date	Edition	Designation	Page
1994-10-01	1	TKR	1 (1)

Bottentömning vid cistern av rostfritt stål eller i "linat" utförande

Orientering


Utförande enligt denna standard är tillämpligt vid cisterner i objektgrupp 1 - 5 enligt AFS 1990:15.

1 Beteckning

Bottentömning SSG 1690 - DN - L - Material

1.1 Exempel

Bottentömning SSG 1690 - 100 - 375 - SS-stål 2343

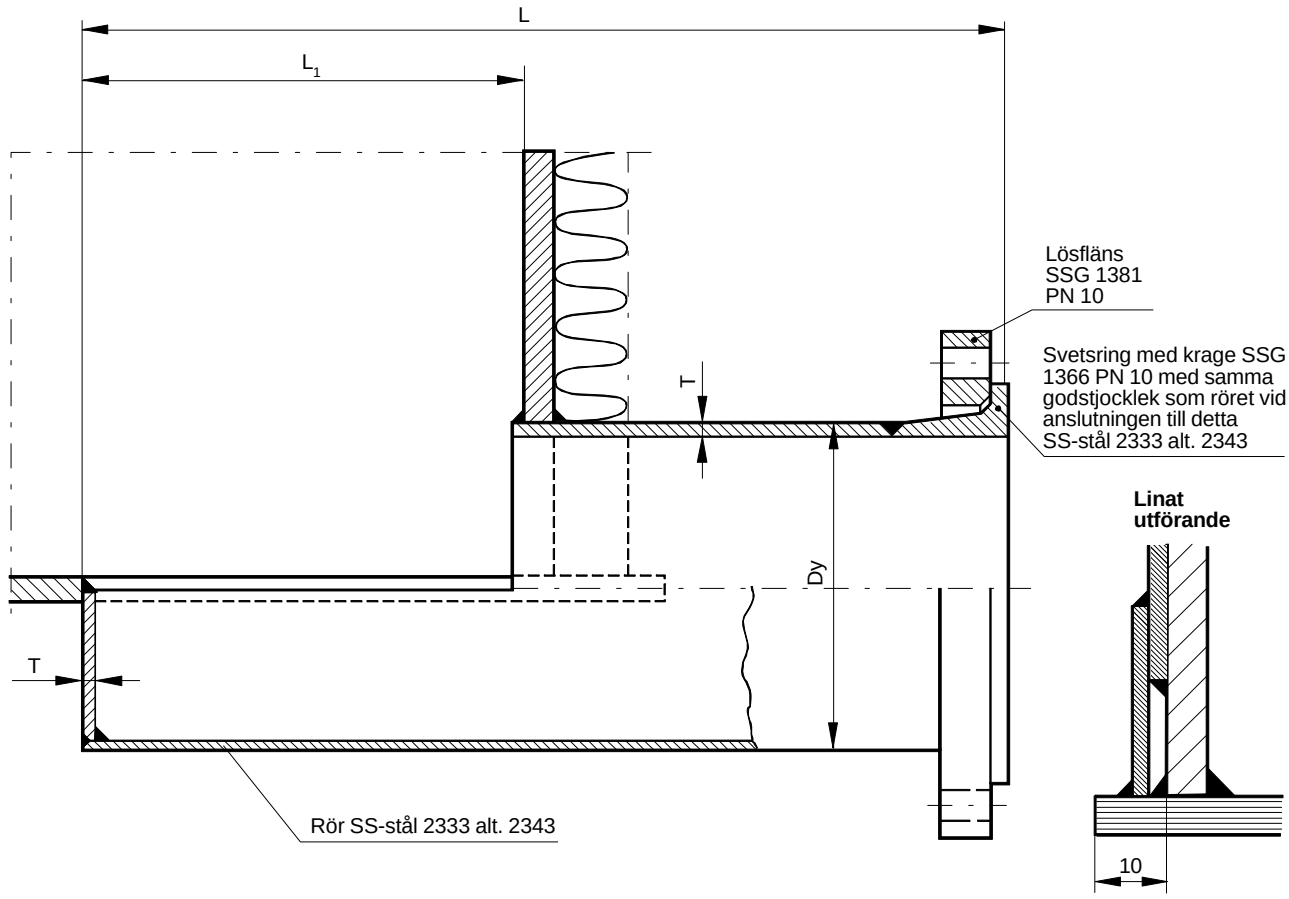

DN	Dy	T[1)]	L_1	L	
				Cistern Oisolerad	Cistern Isolerad
100	108	4	200	375	475
(125)	135	5	225	400	500
150	160	5	250	505	605
200	214	7	300	555	655
250	266	8	350	605	705
300	318	9	400	695	795

1) *T får ej understiga tjockleken på mantel eller bottenplåt*

Postal address	Phone	Telefax	Number of app.
Box 140, S-851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission