



Bräddavlopp vid cisterner av kolstål


1 Beteckning

Bräddavlopp SSG 1692 - DN

1.1 Exempel

Bräddavlopp SSG 1692 - 200

Vid invändig beläggning av cisterner enligt SSG -Y7401 utförs bräddavloppet enligt SSG 1693.

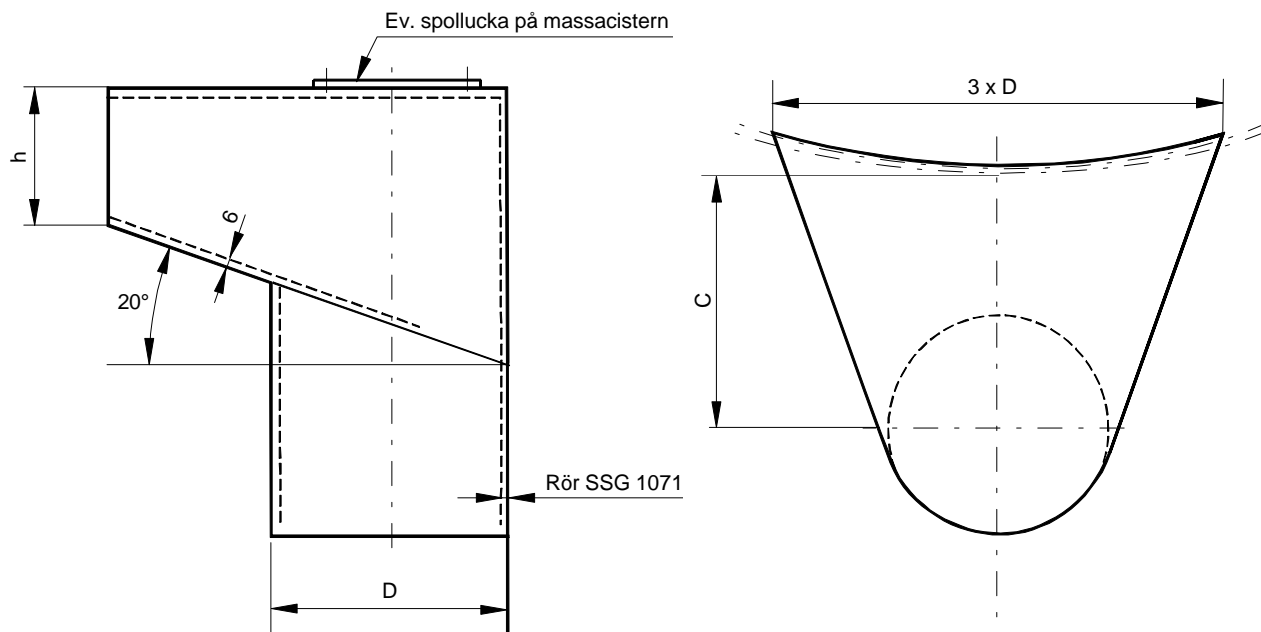

Material: SS-stål 1312

DN	C		D	h
	Oisol.	Isolerad		
200	250	375	219,1	175
250	275	400	273	200
300	300	425	323,9	250
350	325	450	355,6	250
400	350	475	406,4	250
500	400	525	508	300
600	450	575	610	300