



Golvbrunnar, typ spygatt

Orientering

Denna standard utgör anvisningar för utförande av golvbrunnar av typ spygatt för betonggolv. Utgåva 2 skiljer sig från utgåva 1 genom att konstruktionen omarbetats i sin helhet.

1 Beteckning

1.1 Exempel 1

1.2 Exempel 2

Spygatt SSG 5570 - Utlopp/Dy - Höjd H - Material - Vattenlås¹⁾

Spygatt SSG 5570 - BU/110 - H180 - SS-stål 2333

Spygatt SSG 5570 - SU/154 - H150 - SS-stål 2343

1) Typ av vattenlås anges vid behov i klartext.

2 Fordringar


2.1 Allmänt

All svetsning skall utföras enligt Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSK 94. Brunnarna ingjuts i bjälklaget så att gallret ligger ca 15 mm under färdigt golv.

211 Material

SS-stål 2333 alternativt SS-stål 2343.

2.2 Utförande

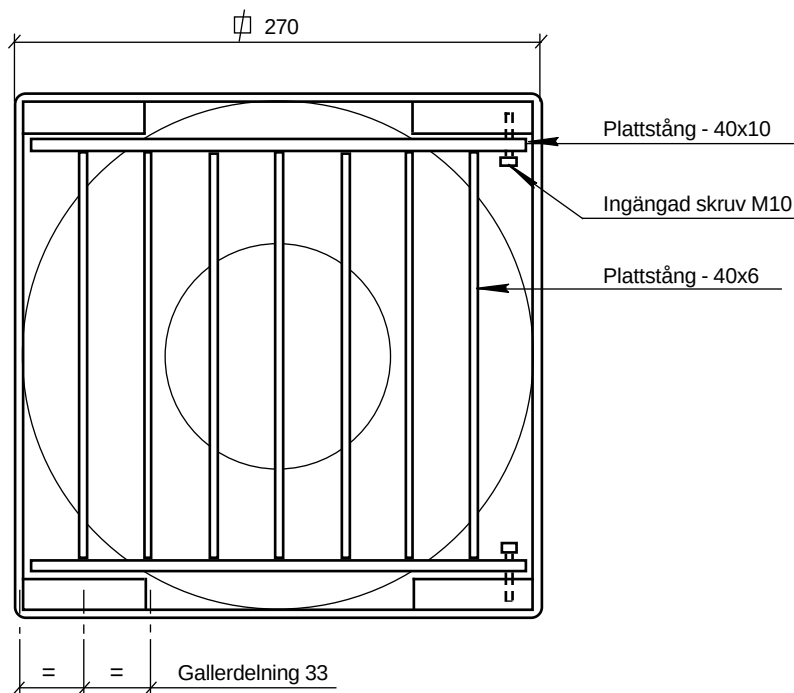

2.21 Detalj för
gallerinfästning

